


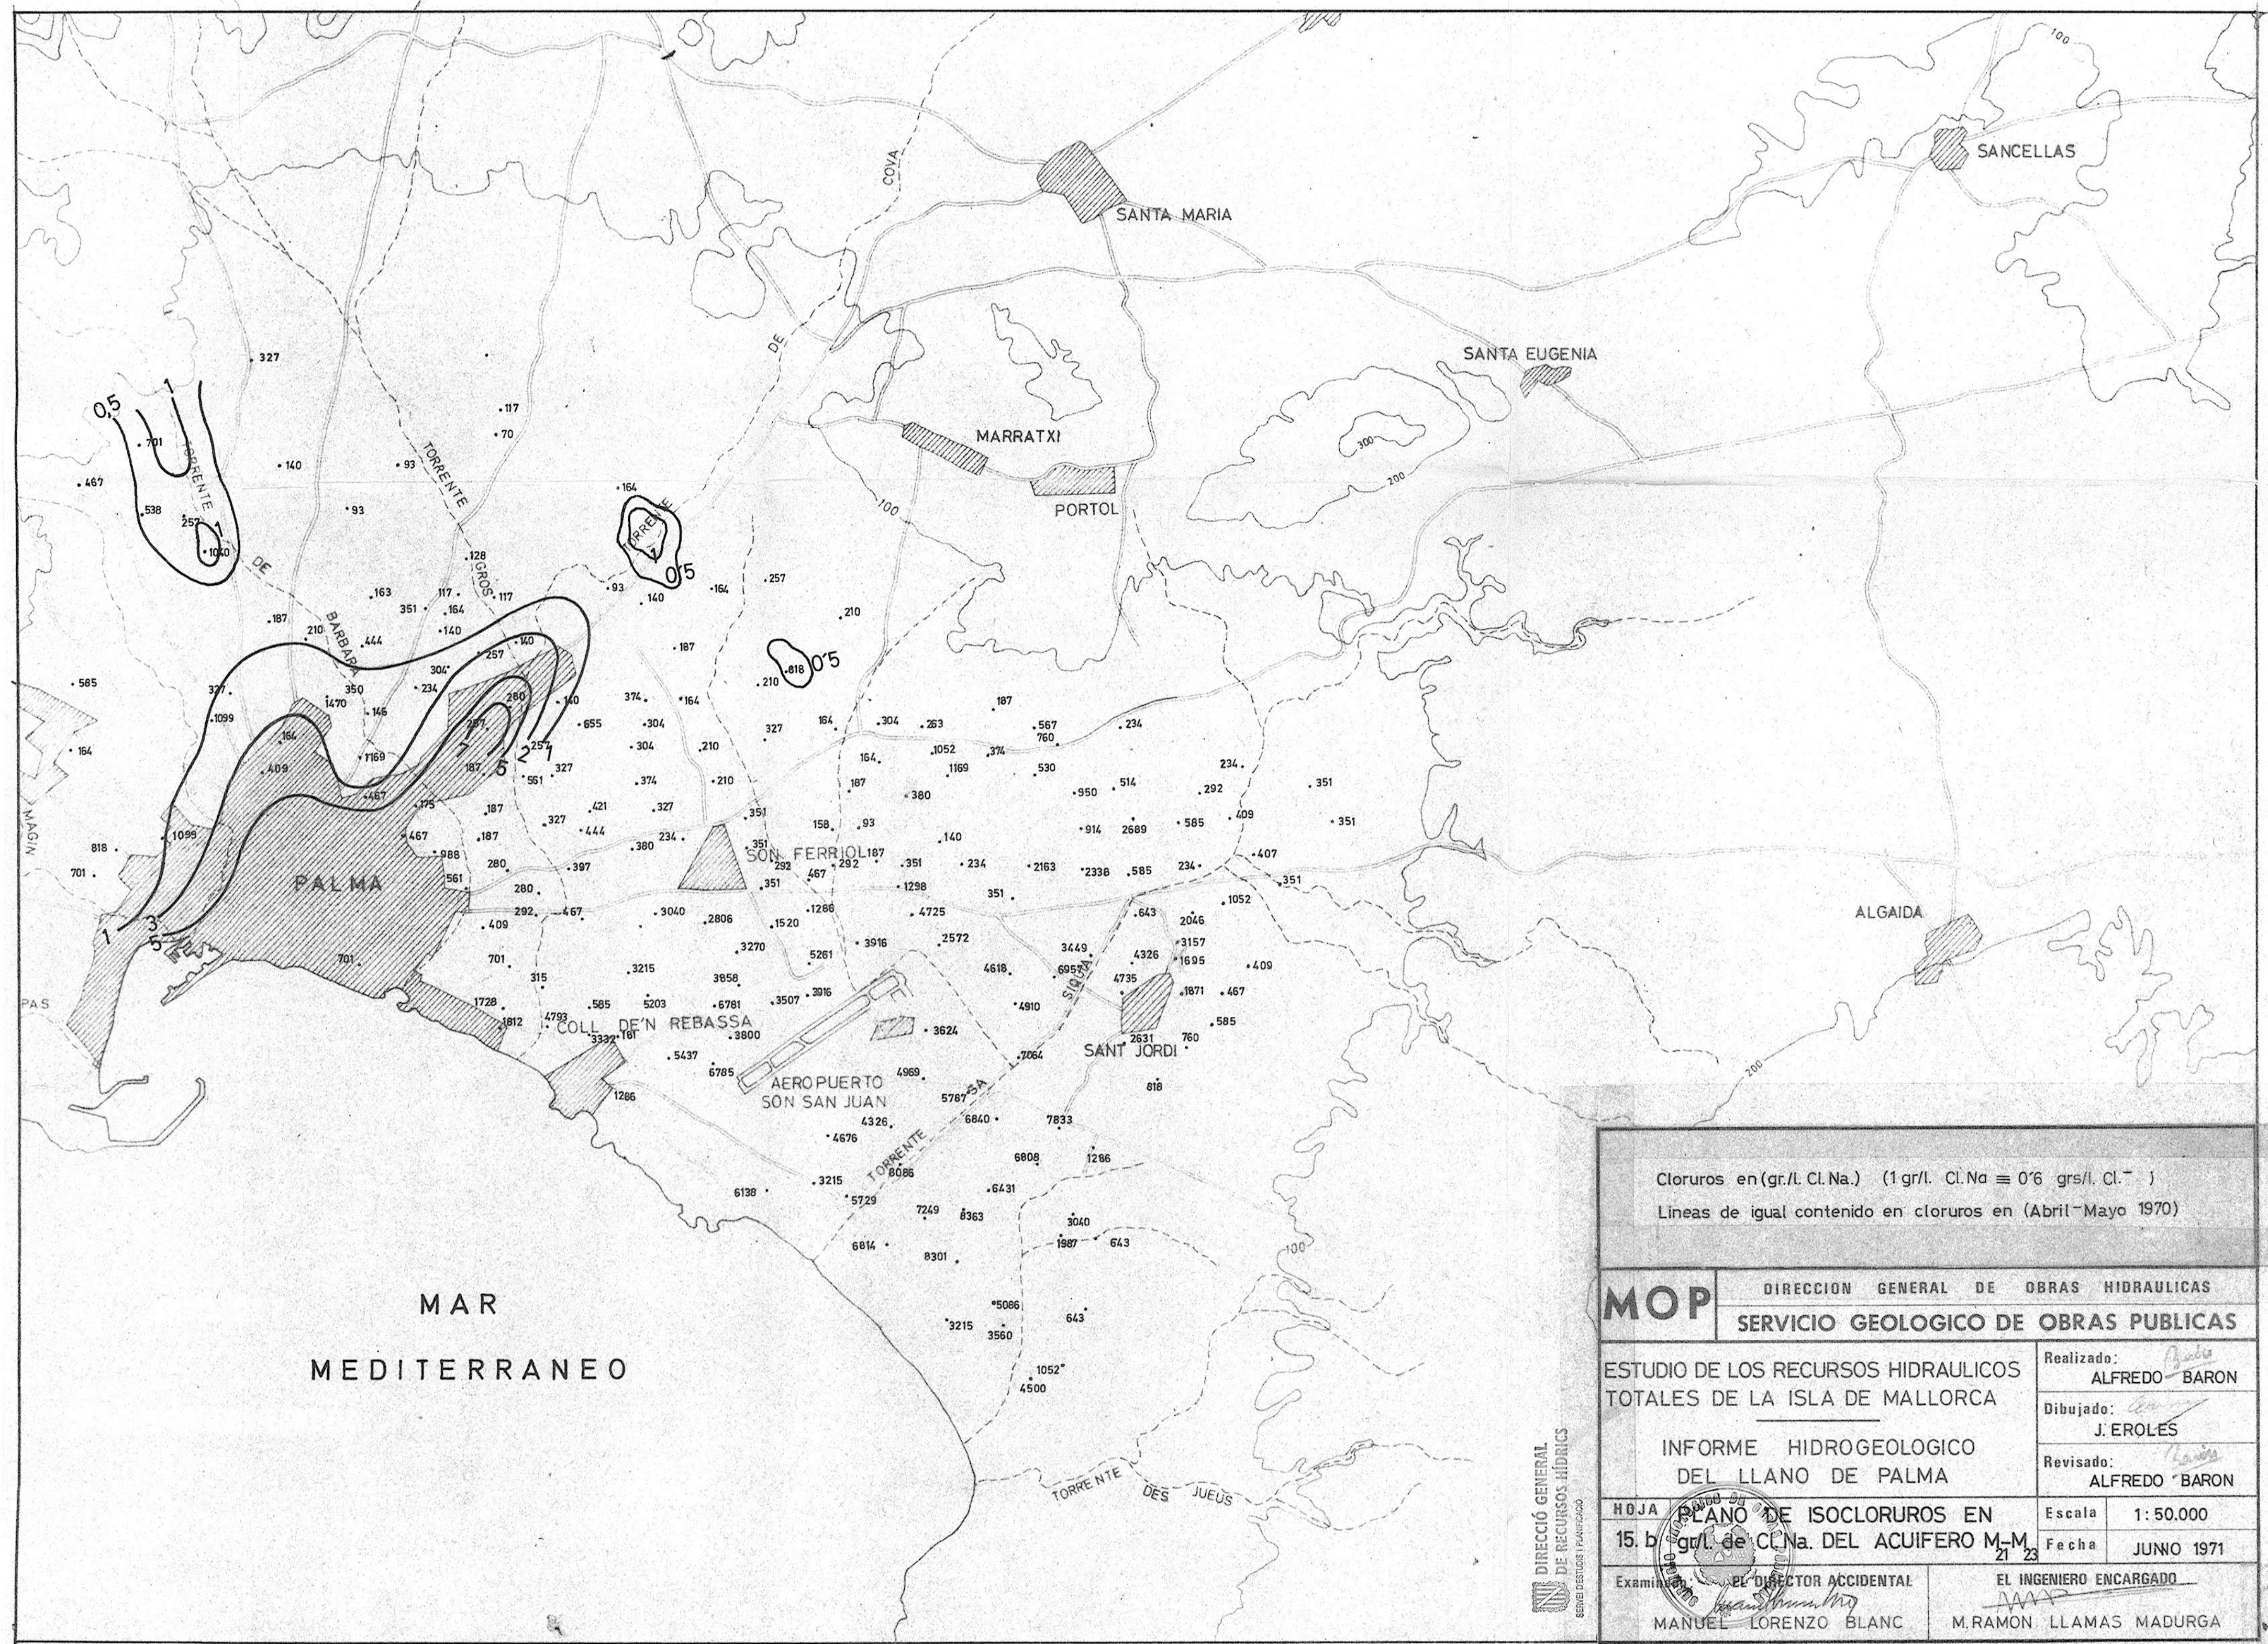

Cloruros en (gr./l. Cl. Na.) (1 gr./l. Cl. Na. $\equiv$ 0'6 grs./l. Cl. -)
Líneas de igual contenido en cloruros en (Abril-Mayo 1970)

MOP

DIRECCION GENERAL DE OBRAS HIDRAULICAS
SERVICIO GEOLOGICO DE OBRAS PUBLICAS

ESTUDIO DE LOS RECURSOS HIDRAULICOS
TOTALES DE LA ISLA DE MALLORCA

Realizado: *Alfredo*
ALFREDO BARON

Dibujado: *Alfredo*
J. EROLES

Revisado: *Alfredo*
ALFREDO BARON

INFORME HIDROGEOLOGICO
DEL LLANO DE PALMA

HOJA **PLANO DE ISOCLORUROS EN**
15. b gr./l. de Cl. Na. DEL ACUIFERO M-M

Escala 1: 50.000

Fecha JUNIO 1971

Examinado: *Manuel*
EL DIRECTOR ACCIDENTAL

MANUEL LORENZO BLANC

EL INGENIERO ENCARGADO

M. RAMON LLAMAS MADURGA

DIRECCION GENERAL
DE RECURSOS HIDRICOS
SERIE DE ESTUDIOS I PLANIFICACION